

关于请求重大火灾隐患销案的申请

石台县消防救援大队:

2022 年 01 月 18 日, 贵大队对我单位进行监督检查, 发现存在重大火灾隐患问题, 逐下达《重大火灾隐患整改通知书》(石消重字(2022) 第 0002 号)。我单位收到后高度重视, 深刻反思问题根源, 迅速安排专人负责, 逐条逐项落实整改, 经过市县镇领导和有关部门的多次莅临指导, 我单位存在的重大火灾隐患问题已于 2022 年 05 月中旬全部整改完毕, 并经过了核查检验, 现申请对我单位重大火灾隐患给予销案。

恳望贵大队批准!

石台七星酒店投资管理有限公司

2022 年 05 月 27 日



石台七星酒店投资管理有限公司现场复查合格照片



10 层自动喷水系统已设置，测试后正常



10 层自动喷水系统已设置，测试后正常

拍摄者：陈曦

时间：2022 年 5 月 28 日

审核人：贺征

石台七星酒店投资管理有限公司现场复查合格照片



10层自动报警系统已设置，测试后正常




10层自动报警系统、自动喷水系统控制器显示正常

拍摄者：陈曦

时间：2022年5月28日

审核人：贺征

石台七星酒店投资管理有限公司现场复查合格照片

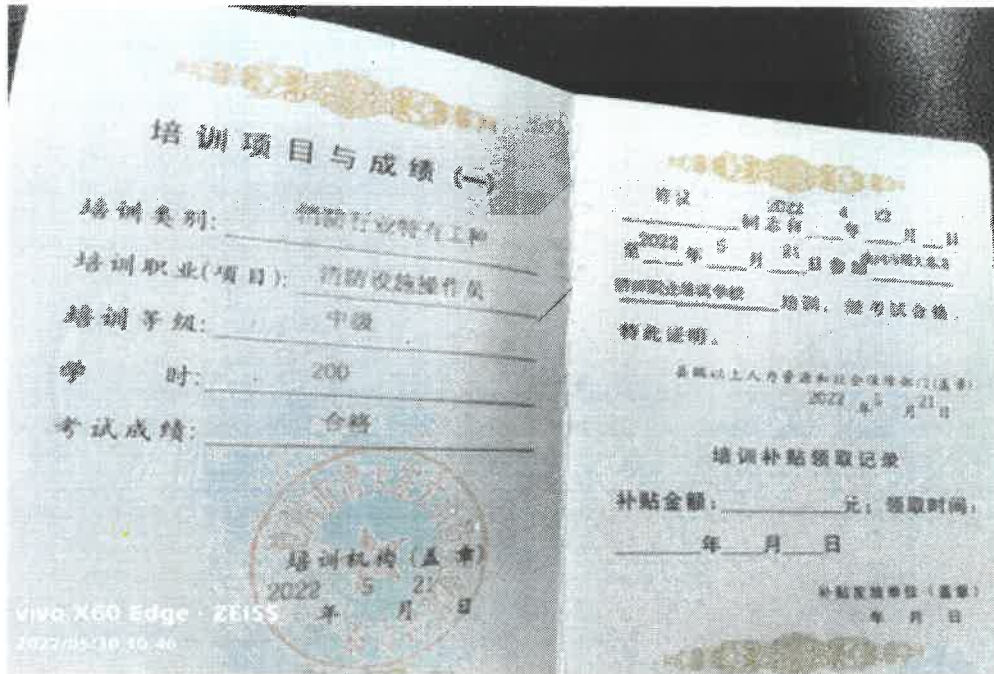

消防控制室操作人员培训证



消防控制室操作人员培训证

拍摄者: 陈曦


时间: 2022 年 5 月 28 日

审核人: 贺征

石台七星酒店投资管理有限公司现场复查合格照片



消防控制室操作人员培训证

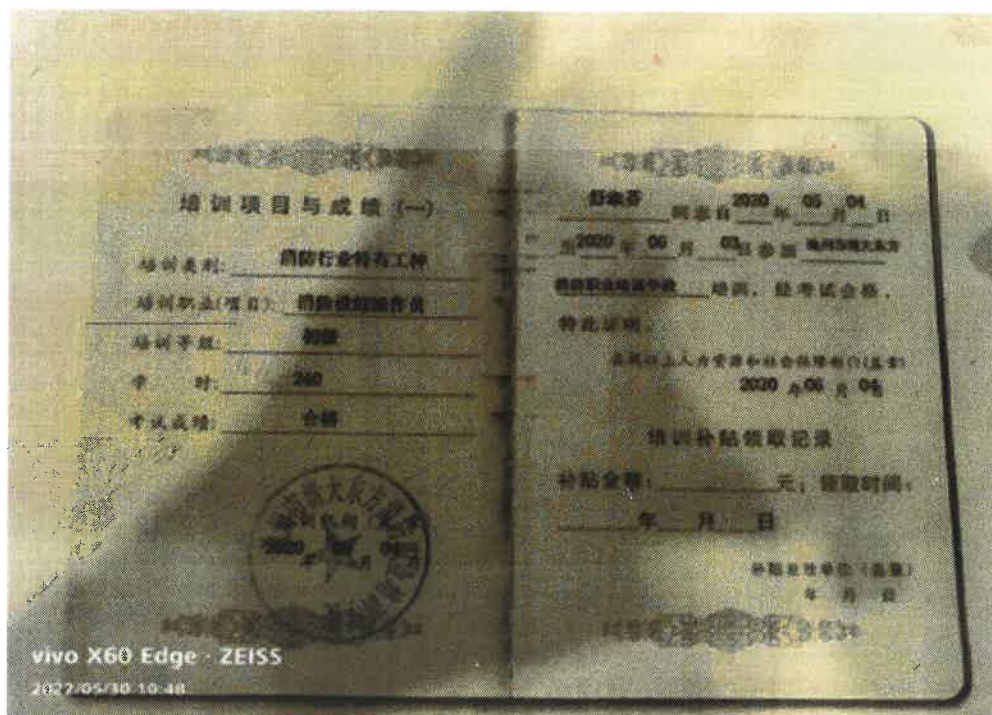

消防控制室操作人员培训证

拍摄者：陈曦

时间：2022年5月28日

审核人：贺征

石台县消防救援大队

重大火灾隐患销案通知书


石消重销字〔2022〕第0001号

石台七星酒店投资管理有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于2022年2月19日对你单位存在的重大火灾隐患（通知书文号：石消重字〔2022〕第0002号）的整改情况进行了检查，整改情况如下：

- 1、酒店10层已按要求设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，经现场测试后正常。
- 2、消防控制室操作人员已安排员工参加了培训，目前已有4人持证上岗。

经检查，重大火灾隐患已整改消除，予以销案。你单位应依法履行消防安全职责，加强消防管理，确保消防安全。

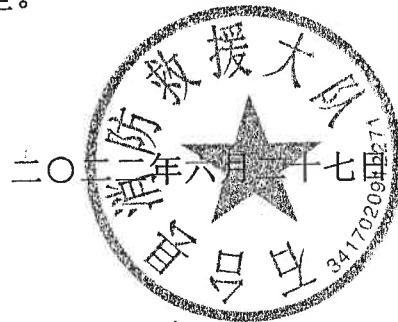

被检查单位签收：赵景阳

2022年6月28日

一式两份，一份交被检查单位，一份存档。